




LEGENDA	
	Classe di reazione al fuoco A1
	Classe di reazione al fuoco A2
	Classe di reazione al fuoco pavimenti C, pareti A2

LEGENDA	
	Attività soggetta al controllo WF "Scuole con oltre 300 persone" attività 67.4.C del D.P.R. 151/2011 oggetto di valutazione
	Attività soggetta al controllo WF "Impianti sportivi con superficie superiore a 200 mq" attività 65.2.E del D.P.R. 151/2011 oggetto di valutazione
	Attività soggetta al controllo WF "Locali di spettacolo e di trattamento in genere con capienza superiore a 200 persone" attività 65.1.B del D.P.R. 151/2011 oggetto di valutazione
	Attività soggetta al controllo WF "Centrale termica con potenzialità superiore a 116 kW e fino a 350 kW" attività 74.1.A del D.P.R. 151/2011 oggetto di valutazione
	Locale Gruppo di Pompaggio

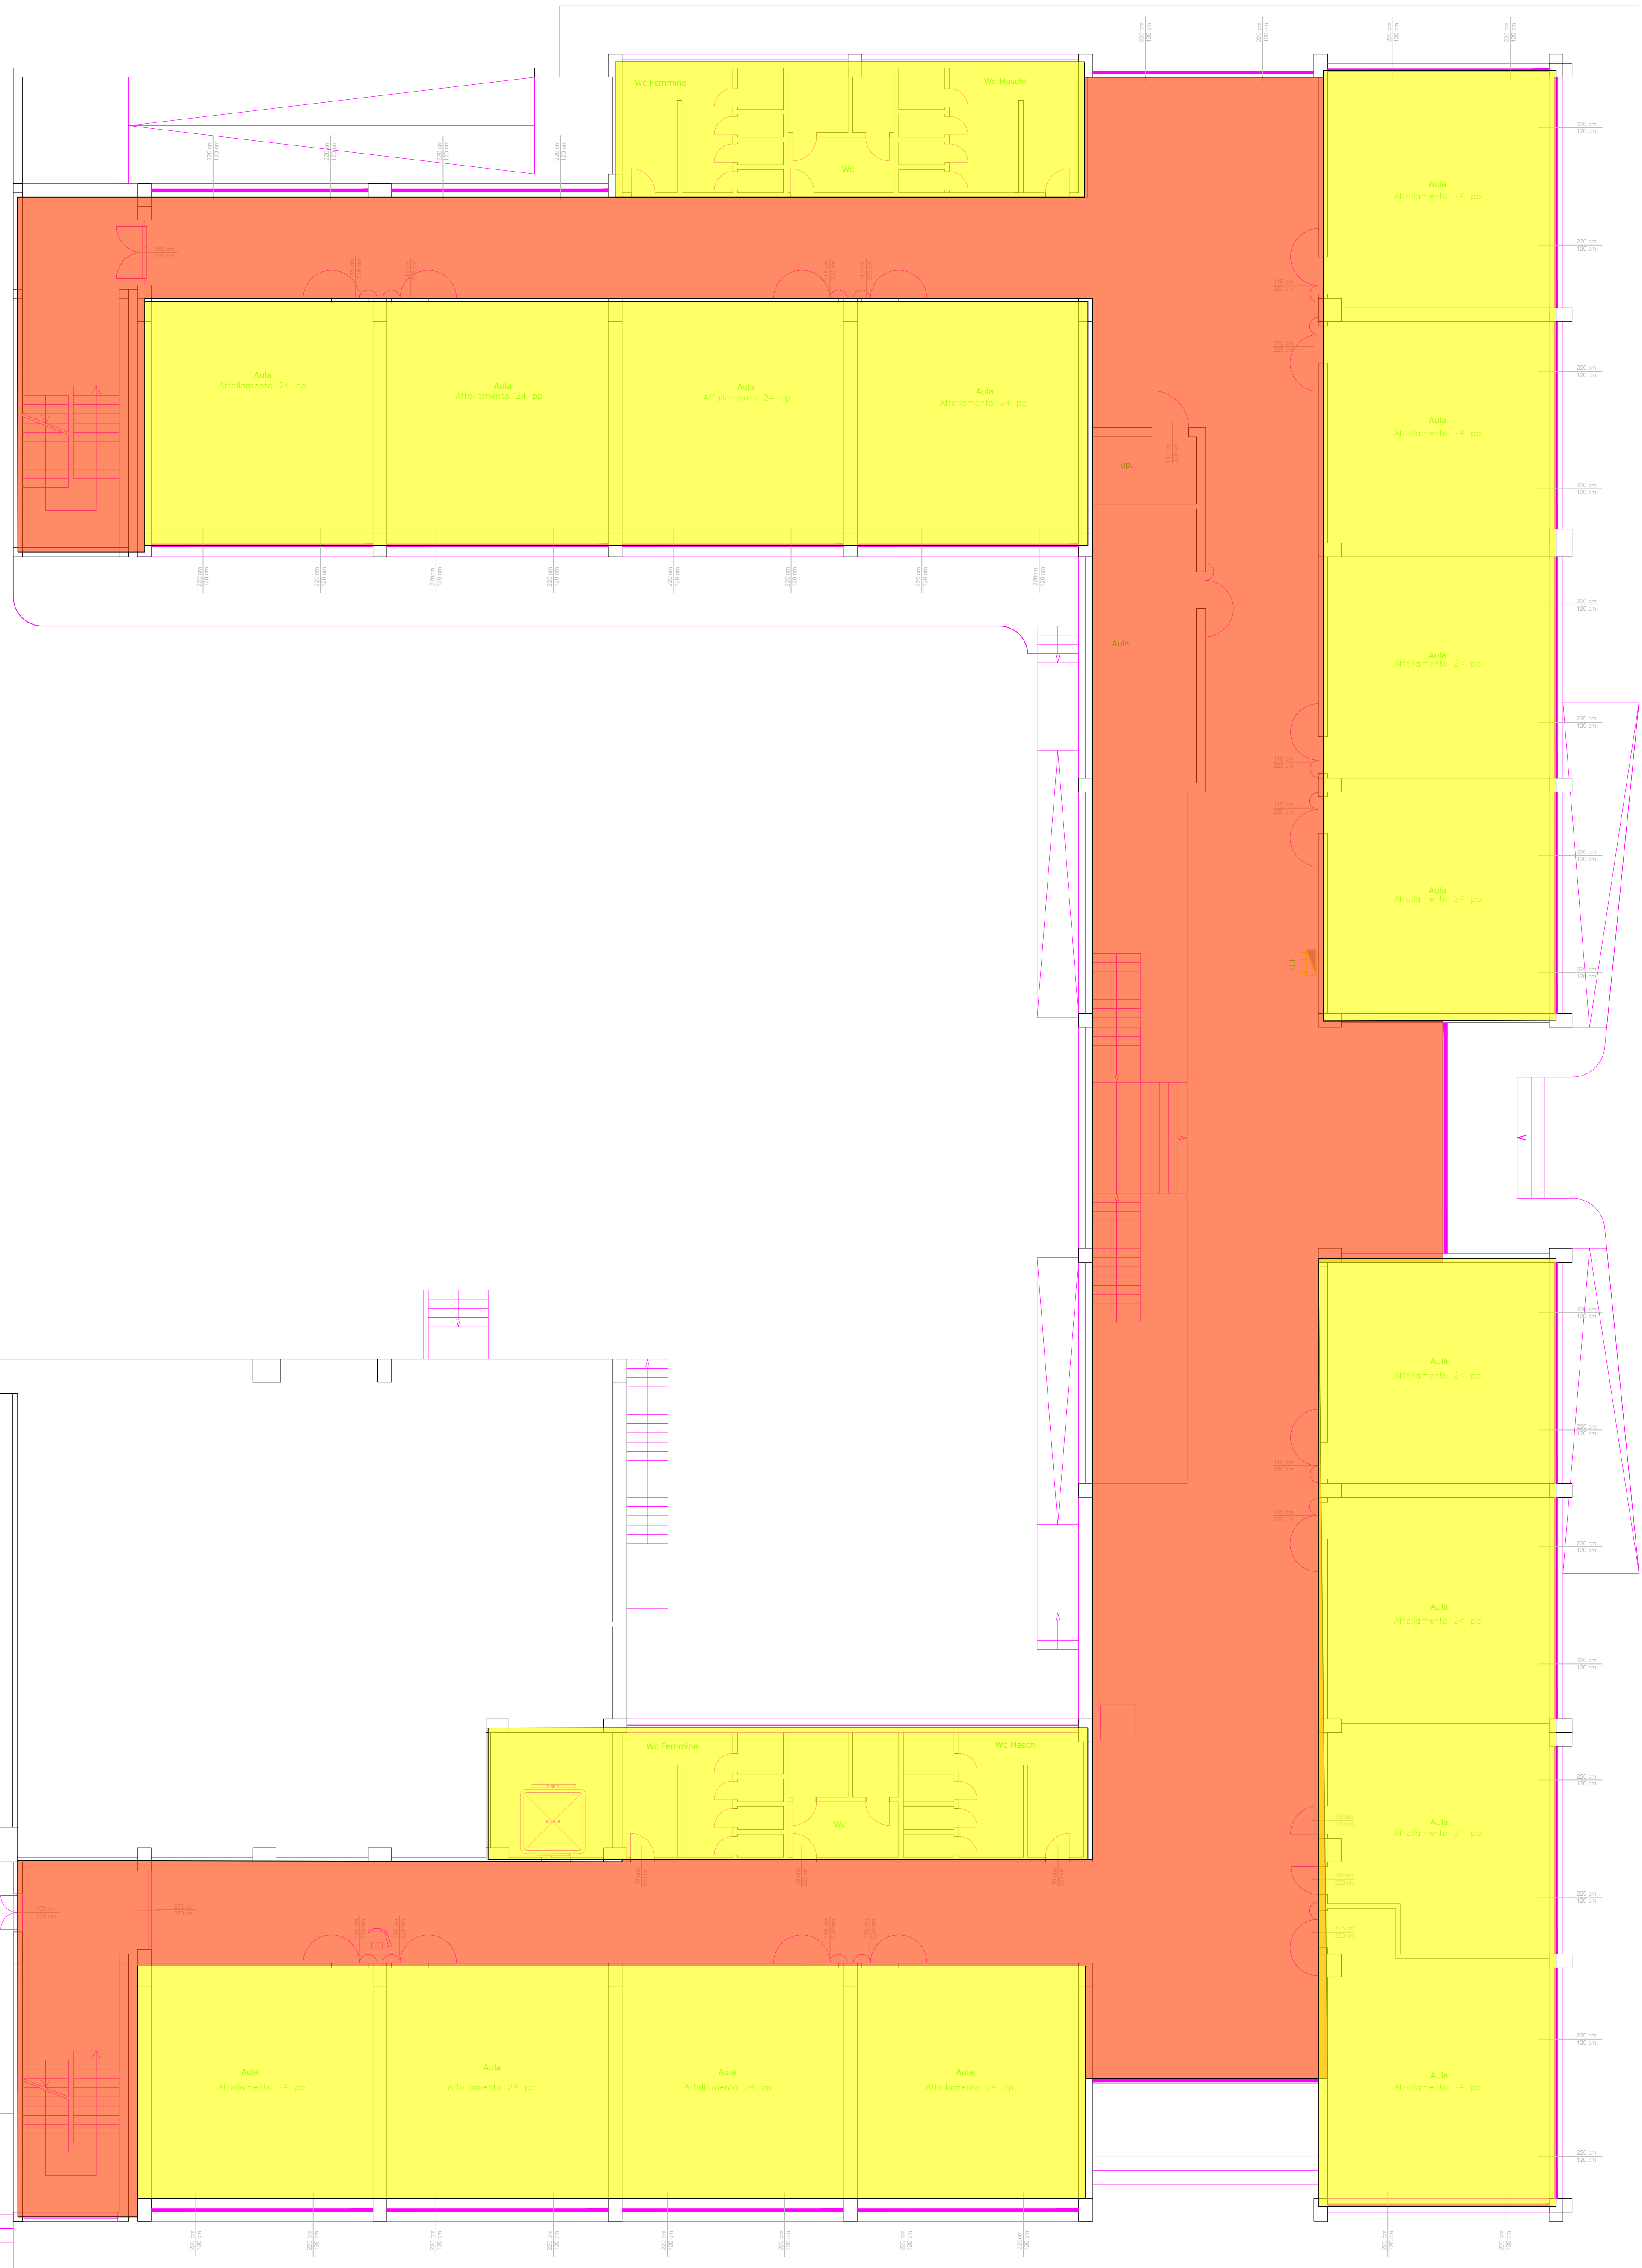